


ほのお

2018.11 No.163

秋の 火災予防運動



11月9日(金)~11月15日(木)



町田マルイで、はたらく
消防の写生会作品展を
実施しました。

平成30年度 東京消防庁防火標語

火の用心 一人一人の心掛け

作者 向井 洋平さん(葛飾区在住)

秋の火災予防運動には・・・

町田に、**テツandトモ** がやってくる!!

※ 詳細は、裏面を見てね!!

発行 町田防火防災協会 町田危険物安全協会 町田防火管理者研究会

監修 町田消防署


電気火災に気をつけよう！

平成29年中の東京消防庁管内の火災原因


主な出火原因	件数(件)
放火(疑いを含む)	896
たばこ	691
電気機器	630
ガス厨房機器	543
コード・コンセント等	454
その他	991
合計	4,205



電気設備機器関係の出火要因 (1,152件)

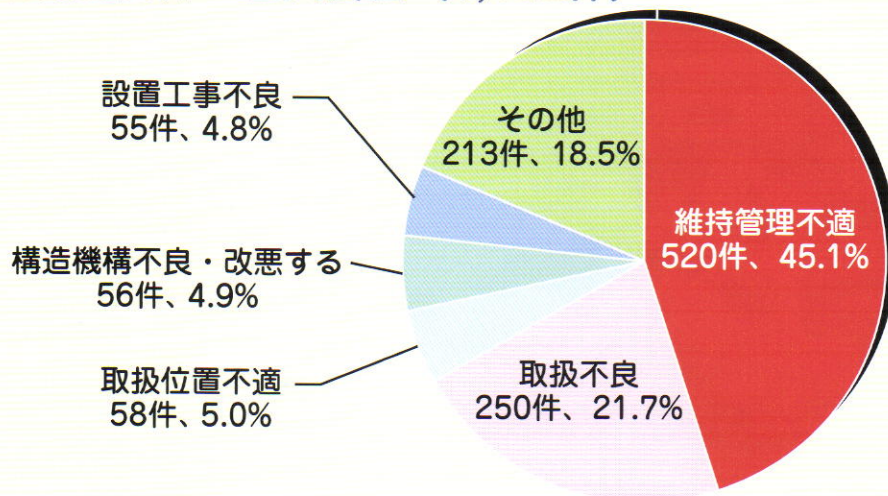

町田市内の主な火災原因

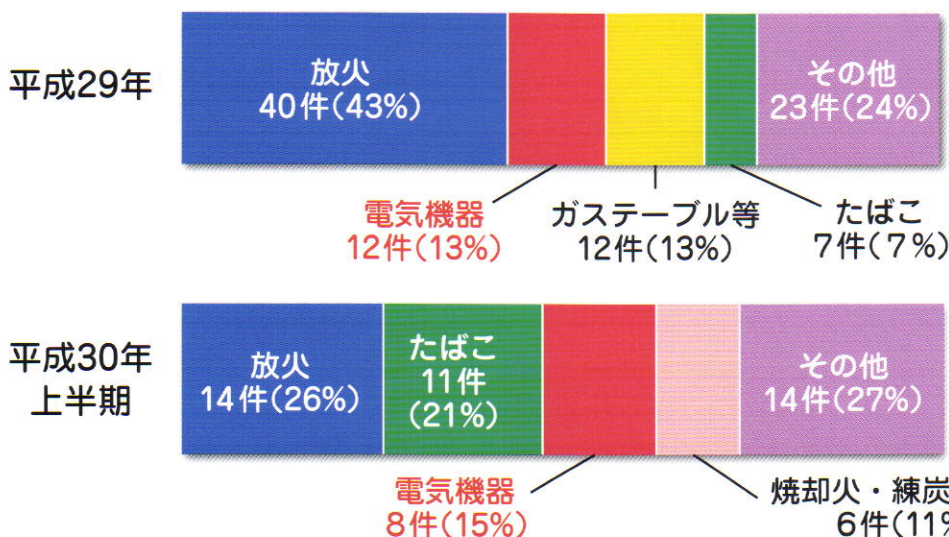


電気機器の火災は、
昨年1年で12件、
今年は半年ですでに
8件!!






維持管理不適

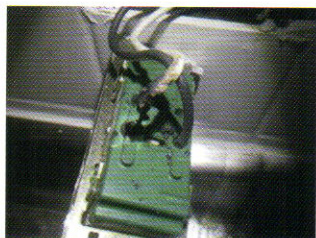

事例①

埋め込みコンセントから出火した火災

台所の埋め込みコンセントにトースターのプラグを差し込んで食品を温めていたところ、コンセントの配線と受け金具の接続端子が緩んでいたため、接触部が過熱され出火したものの。

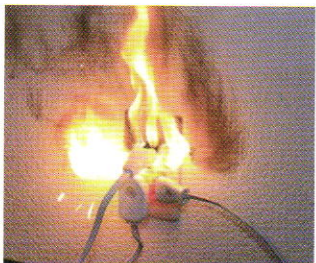


事例②

トラッキングによる火災

コンセントに差し込んでいたテーブルタップのプラグ部分でトラッキングが発生し、火災となったもの。

※トラッキングとは、コンセントと電源プラグの間にたまった埃が湿気を帯びるとプラグの間で放電が繰り返され、電気を通さないはずのプラグの樹脂が炭化し電気を通すようになりますが、この時の抵抗で発熱し発火に至るものです。



- 使用時以外は、電源のプラグを抜いておく。
- 定期的に器具に発熱やぐらつきなどの異常がないかを確認する。
- コードの踏み付けや挟まりがないかを確認する。
- 差し込みプラグは、コード部分ではなくプラグ本体を持って抜く。



取扱方法不良




事例①

電子レンジの誤った使用により出火した火災

電子レンジにペーパータオルを入れて加熱したところ、過熱されたペーパータオルが出火したものの。

※電子レンジの取り扱い説明書には、電子レンジに使用できないものが書いてあります。アルミなどの金属や紙製品、木や竹製品は使用できません。



事例②

電磁調理器で揚げ物をして出火した火災

電磁調理器に底がゆがんだ鍋に油をいれて加熱したまま放置し、出火したものの。この電磁調理器の取扱説明書には、揚げ物禁止、ゆがんだ鍋の使用禁止が書かれていた。



事例③

電気ストーブに可燃物が落下して出火した火災

テーブルに置いていた新聞紙が、使用中の電気ストーブの上に落下し、火災になったもの。建物が全焼し、初期消火を実施した2名が負傷している。



- 可燃物が落下したり接触したりしないよう、器具から離して使用する。
- 使用機器の取扱説明書をよく読み、使用方法を確認してから使用する。
- コードを束ねたまま使用しない。
- テーブルタップは、使用できる電気許容量以内で使用する。
- たこ足配線はしない。
- 照明器具に衣類やタオルを載せたり、覆いかぶせたりしない。

♪ 防火のつどい ♪

日時：平成30年11月12日(月)
13時30分から15時00分まで
場所：和光大学ポプリホール
(町田市能ヶ谷一丁目2番1号)
小田急線鶴川駅「北口」徒歩3分
内容：【第一部】火災予防業務協力者表彰式
【第二部】防火・防災お笑いライブ

出演者：テツandトモ



出演者プロフィール

1998年コンビ結成。

2001年国立演芸場、花形演芸大賞銀賞受賞。翌2002年には金賞を受賞。

「なんでだろう～」が2003年新流行語多雨賞、年間大賞を受賞。同年、第54回NHK紅白歌合戦に出場。

抜群の歌唱力から多数のCDをリリース。コンビ結成20周年記念アルバム「20周年で、なんでだろう」が好評発売中。

現在テレビ出演他、全国各地で老若男女楽しめるお笑いとお歌のステージを展開している。

★総合的な防火防災診断やってます★

個別にご自宅におじゃまさせていただいて、火事や地震などに関する安全性のチェックを無料で行います。

- ✓ 火災を起こさないために
- ✓ 地震発生に備えるために
- ✓ 普段の生活を安全に過ごすために



何でもお気軽にご相談ください！



町田消防署 (042-794-0119)
防災安全係地域防災担当
へご連絡ください！

地震だ！
まず身の安全

してますか？

家具類の転倒・落下・移動防止対策

対策の方法は、東京消防庁ホームページに掲載されている「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」を参考にしてください。

東京消防 検索



東京消防庁

病院へ行く？救急車を呼ぶ？迷ったら…
電話でも！ ネットでも！

7 1 1 9

☎ 電話で相談
東京消防庁救急相談センター

💻 ネットでガイド
東京版救急受診ガイド

#7119 電話

#7119 検索

東京消防庁 東京都医師会 東京都福祉保健局

- 町田消防署 (本町田2380-3)
TEL：042-794-0119
FAX：042-794-0140
- 忠生出張所 (忠生3-6-1)
TEL：042-792-0119
- 鶴川出張所 (鶴川3-2-4)
TEL：042-735-0119
- 成瀬出張所 (成瀬8-9-20)
TEL：042-720-0119

メールアドレス：
matida@tfd.metro.tokyo.jp

※119番通報には使用できません。

ホームページ：
<http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-matida/html>

- 南出張所 (金森4-5-2)
TEL：042-795-0119
- 西町田出張所 (相原町45-3)
TEL：042-770-0119

